

Windows 10 サポート終了！

OMRON

Windows 11 搭載PCへの切り替え時、UPSの導入もご検討ください。

2025年10月14日にWindows 10 のサポート期間が終了となります。
サポート終了後は、セキュリティ更新プログラムなどの重要なサービスが提供されなくなり、そのままPCを利用し続けると、セキュリティ上、危険な状態になってしまいます。



PCと一緒に導入すれば、保守期間も揃い管理がラクに！

なぜUPSの切り替えも必要なの？

理由①：PCが最新の型に変わると“消費電力”などの仕様も変わってきます。

PCの消費電力が変われば、UPSの出力容量がその対応範囲なのか、対応範囲だとしてもバックアップ時間も変わってしまう・・・といったことが起こります。また、当然OSも変わりますので、シャットダウンソフトも対応版への変更が必要になってきます。

理由②：UPSのバッテリーは劣化します。

UPSのバッテリーはご使用の環境によって、その寿命が大きく異なってきます。


定期的な点検と早めの交換が大切です。

▼バッテリー寿命

バッテリー種類	バッテリー寿命	
	周囲温度25℃	周囲温度30℃
長寿命バッテリー	4～5年	2～2.5年

停電が起こるとPCやサーバがどうなるの？

停電が起こるとPCやサーバへの電力供給が突然停止。正規のシャットダウン操作を行えなかったために、こんなことに！

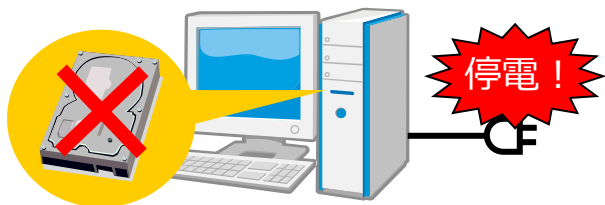

- HDD/SSDが破損して、大切なデータベースや顧客情報など機密データが消失！信用問題に！！
- ファイルサーバがダウンして、共有データにアクセスできなくなる。

更に！

OSデータまで破損したいた場合は、PCやサーバが起動しなくなり、復旧までに更なる費用と時間が必要になる。

復旧費用はどのくらい？

データ復旧：一般的に15万円以上
100万円以上かかることも・・・
HDD交換：3万円～15万円以上も

復旧までの時間は？

即日復旧できる場合もありますが、目安としてハードなら1日～1週間。データ内容、システムの状況等により、1ヶ月～半年ほどかかる場合もあります。

最新のPCはHDD/SSDも大きくなり保存しているデータ量も莫大に！

莫大なデータを停電から守るのは、UPSです！

UPSは停電時、一定時間電力を供給、その間に自動で機器を正しくシャットダウンします。

ゲリラ雷雨シーズン襲来！

OMRON

電源障害対策はオムロンのUPSで！

UPSを導入していないお客様！落雷による停電発生に対する“備え”が必要です。


もはや毎年のことになってしまったゲリラ雷雨。6月後半からは、台風、ゲリラ豪雨、竜巻、雷などの自然災害の本格的なシーズン突入です！

自然災害による突然の停電からシステムやデータを守るUPSを設置して、落雷シーズンをむかえましょう！また、UPSのバッテリーが劣化しては“いざ”という時に、確実な電源供給ができないことも！

そうならないために、今のうちにバッテリーの点検や交換もお忘れなく。

2024年ゲリラ雷雨の発生回数

2024年7月1日～9月30日 出典：株式会社ウェザーニューズ

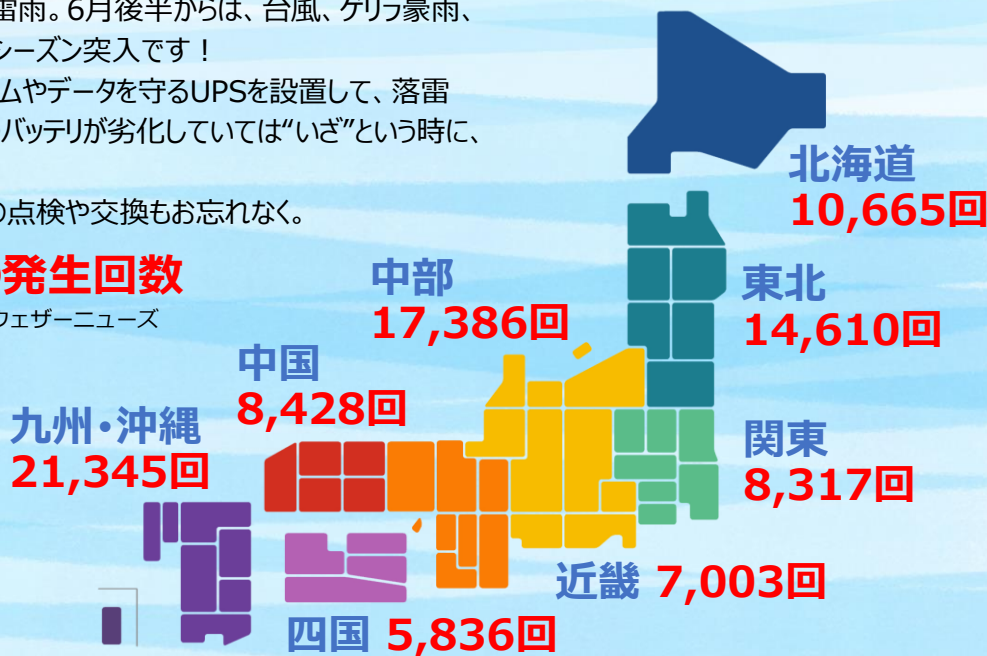

落雷による停電対策にはUPSが有効です！

用途に合った
最適なUPSを
お選びください

PC/NAS用



BW55T

サーバ用



BN75T

小型／軽量／長寿命



BV55RE

給電方式	常時商用給電方式	ラインインタラクティブ方式	常時商用給電方式
出力容量	550VA/340W	750VA/680W	550VA/330W
バッテリー期待寿命	5年（長寿命）	5年（長寿命）	10年（リチウムイオンバッテリー）
外形寸法WxDxHmm	90X261X165	140X359X167	400X230X43（1U）
本体質量	約4.5kg	約11kg	約4.4kg

ご購入前の機種選定についてのご相談から、ご購入後の設置に関するアドバイスやトラブル対応など、さまざまなご相談に無料で対応させていただきます！

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

フリーダイヤル **0120-77-4717**

メールアドレス omron_support@omron.com

●ご用命・お問い合わせは

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

IoTソリューション事業本部 〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F

NT-147A
2025年4月現在